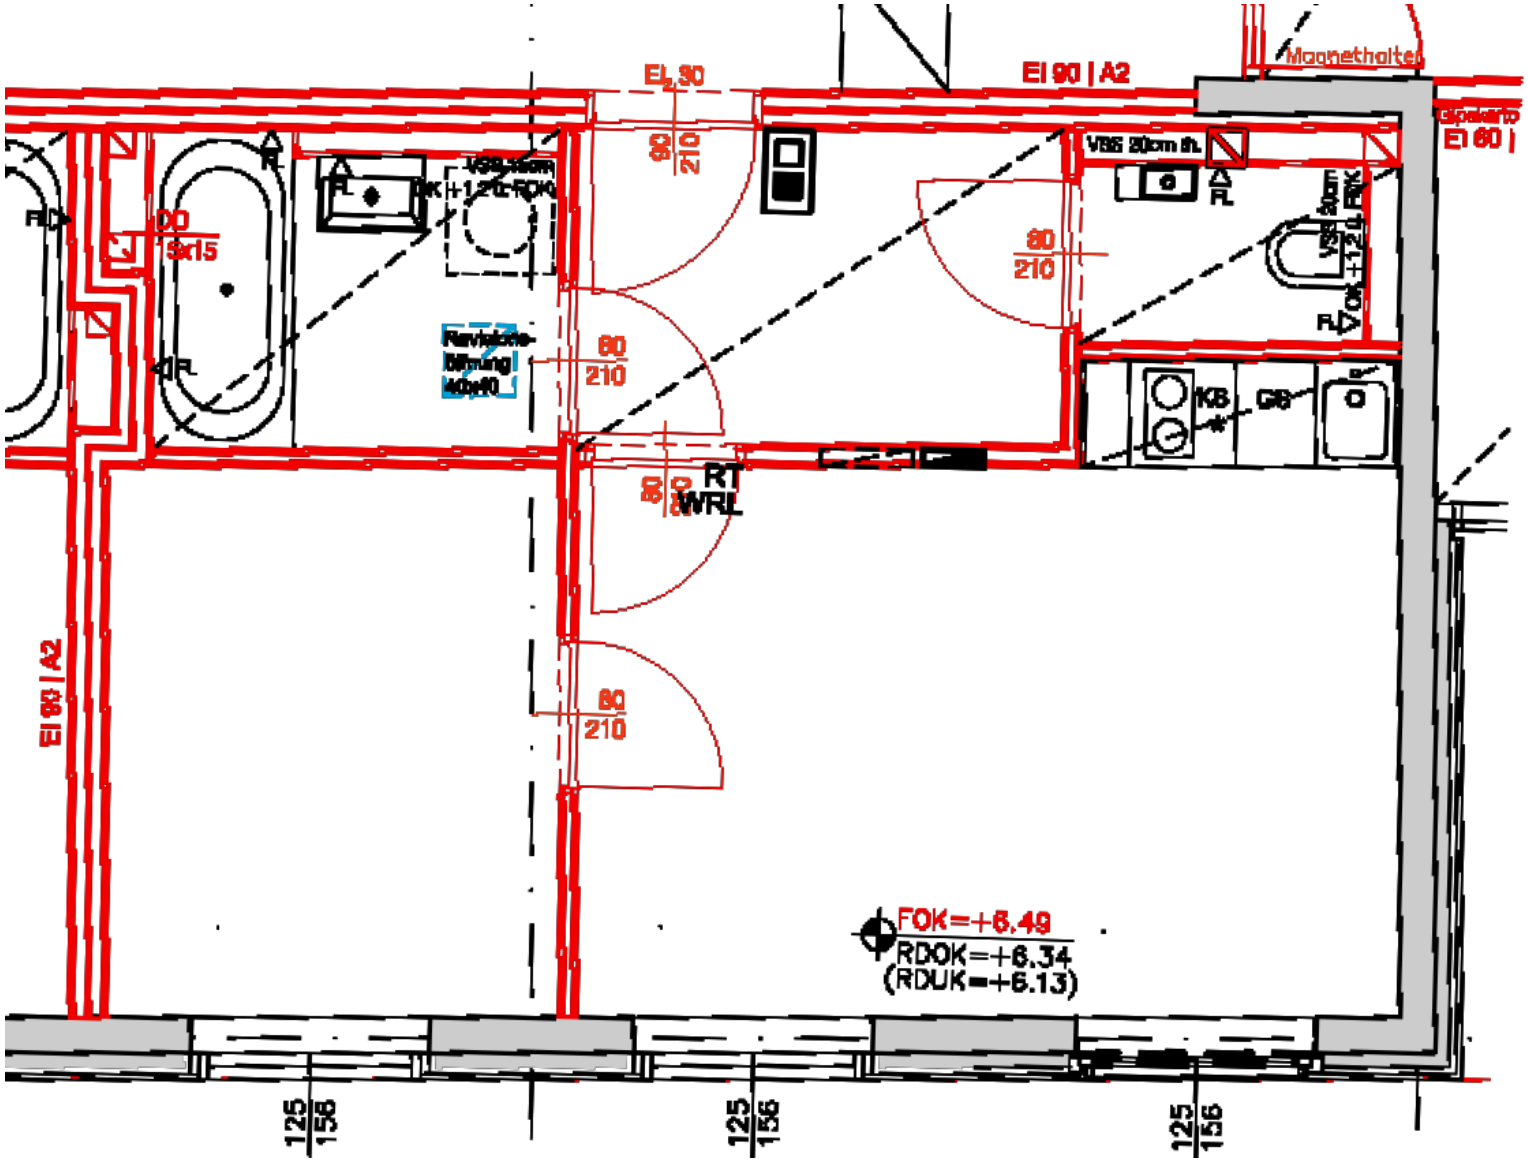
EI 90
EI 90 | A2
Magnetholter
EI 60
EI 90 | A2
DO
9x15
Revisionsöffnung
40x40
60
210
RT
WRL
KB
GB
FOK=+6.49
RDOK=+6.34
(RDUK=+6.13)
125
156